

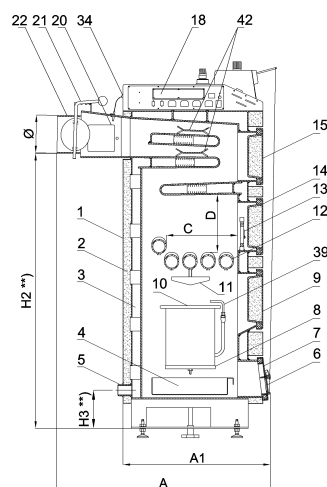
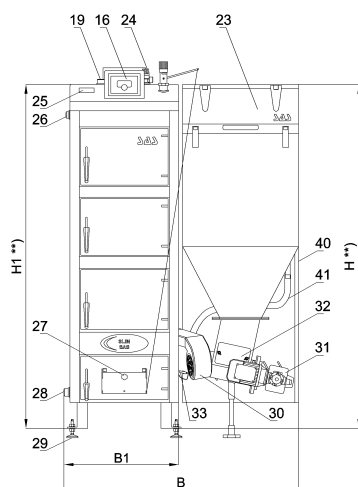


Parametr		Jedn.	SAS SLIM z retortą						
Nominalna moc kotła		kW	14	17	23	29	36	42	48
Wymiary podstawowe kotła	A	mm	920	980	980	1030	1030	1190	1270
	A1	mm	620	680	680	760	760	830	910
	B	mm	990	1090	1200	1200	1270	1270	1270
	B1	mm	490	490	560	560	630	630	630
	H **)	mm	1490	1410	1410	1490	1510	1620	1620
	H1 **)	mm	1490	1490	1490	1530	1570	1730	1730
	H2 **)	mm	1180	1170	1170	1210	1240	1400	1460
	H3 **)	mm	150	150	150	150	150	150	150
Wymiary komory paleniskowej *)	C	mm	300	320	320	400	400	480	560
	D	mm	240	240	240	240	240	410	410
Przekrój czopucha	Ø	mm	Ø160	Ø180	Ø180	Ø180	Ø200	Ø200	Ø220
*) dotyczy palenia na zastępczym palenisku wyposażonym w ruszt wodny									
**) w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych (nie dotyczy kotłów o mocy powyżej 36kW) wymiar zwiększa się od min.29mm do max.56mm									

SAS SLIM 14kW

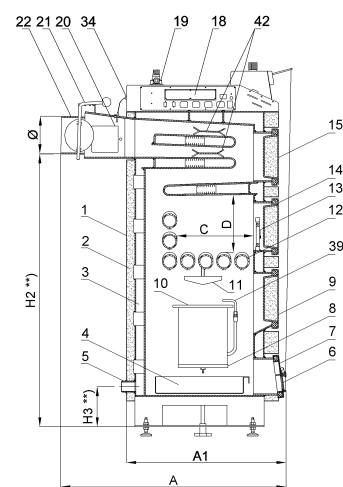

SAS SLIM 17-48kW

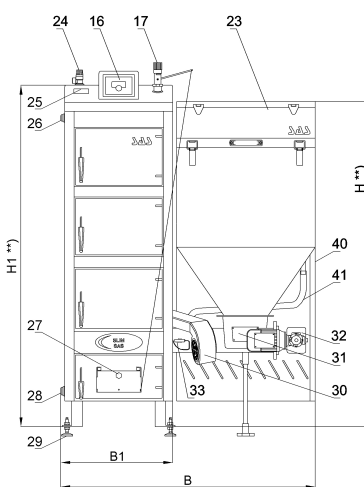

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Obudowa kotła (korpus) | 14. Drzwiczki zasypowo – rozpalne | 27. Śruba regulacyjna dopływu powietrza do paleniska zastępczego |
| 2. Izolacja cieplna | 15. Drzwiczki wyczystne | 28. Króciec spustowy |
| 3. Płaszcz wodny | 16. Sterownik *** | 29. Stopki regulacyjne **) |
| 4. Szuflada popielnicowa | 17. Miarkownik ciągu powietrza ** | 30. Wentylator nadmuchowy |
| 5. Króciec wody powrotnej | 18. Listwa przyłączeniowa | 31. Podajnik z motoreduktorem |
| 6. Klapka dozująca powietrze | 19. Króciec wody gorącej | 32. Klapka otworu rewizyjnego |
| 7. Drzwiczki popielnika | 20. Otwór czyszczenia czopucha | 33. Czujnik temperatury podajnika |
| 8. Dekiel kanału napowietrzania retorty | 21. Przepustnica spalin | 34. Czujnik temperatury spalin |
| 9. Drzwiczki paleniska | 22. Czopuch | 39. Czujnik temperatury żaru (dot. sterownika MultiFun RECALART) |
| 10. Retorta | 23. Zasobnik opału (kosz zasypowy) | 40. Osłona elementów ruchomych |
| 11. Deflektor | 24. Zawór bezpieczeństwa | 41. System wyrównywania ciśnienia |
| 12. Ruszt wodny | 25. Termometr | 42. Turbulator spalin (zawirowywacze) |
| 13. Kratka zabezpieczająca żar | 26. Króciec montażowy czujnika temperatury z kapilarą * | |

* zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem (zawór termostatyczny np. REGULUS BVTS dla układu otwartego z wymiennikiem płytowym lub SYR 5067 dla układu zamkniętego) nie stanowi wyposażenia standardowego kotła

** miarkownik ciągu powietrza nie stanowi wyposażenia standardowego kotła

*** SAS SLIM 14-48kW posiada sterownik zabudowany w puszcze montażowej